



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51,
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpn_und@10.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кемскому и Лоухскому
районам
г. Кемь, ул. Энергетиков, д. 27а, тел. 72701, факс 70089, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: gpn_kem@10.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ № 2/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому
вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

Вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3» КЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИНН 1002004027, юридический адрес: 186615,
РЕСПУБЛИКА, КАРЕЛИЯ, КЕМСКИЙ РАЙОН, ГОРОД КЕМЬ, УЛИЦА
ОКТАБРЬСКАЯ, 1.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Кемскому и Лоухскому районам управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Карелия Романова Александра Ивановича от 26.01.2023 г. № 2, учётный
номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
10230061000203333484.

в период с 10 февраля 2023 г. по 17 февраля 2023 г.

- 1) Беляковой Маргаритой Юрьевной, инспектором отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Кемскому и Лоухскому районам управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Карелия.
- 2) Сологубом Никитой Андреевичем, дознавателем отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Кемскому и Лоухскому районам управления надзорной

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Проведено контрольное (надзорное) мероприятие - плановая выездная проверка

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Директор МБОУ СОШ №3 Кемского муниципального района Назарова Маргарита Геннадьевна, дежурный воспитатель Антипина Ирина Николаевна; заместитель директора по административно-хозяйственной части Курьят Юлия Александровна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделяются между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Фактически при выделении здания интерната (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1.) от здания школы (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1) в самостоятельный отсек в противопожарной стене 1-го типа отсутствует заполнение дверного проёма соответствующего типа.	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6, ст.88, Табл.23, Табл.24; СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"(далее - СП 4.13130.2013) п.5.2.2.: Объекты защиты класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны размещаться в отдельно стоящих зданиях, либо выделяться в самостоятельные пожарные отсеки при размещении в общественных зданиях иного класса функциональной пожарной опасности.; Приказ МЧС России от 12.03.2020 N 151 "Об утверждении свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"(далее - СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты)"(далее - СП 2.13130.2020) п.5.4.7.: Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа и (или) перекрытия 1-го	01.09.2023	

		типа. Допускается для выделения пожарного отсека использовать технические этажи, отделённые от смежных этажей противопожарными перекрытиями 2-го типа, в случае если не предусмотрено смещение противопожарных стен 1-го типа от основной оси.		
2.	Степени огнестойкости козырька (навеса), расположенного на наружной стене с внешней стороны (над эвакуационным выходом) здания интерната (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1, I степень огнестойкости) выполнен из горючих материалов.	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6, ст.52, ст.57,ст.58; СП 2.13130.2020 абз. 3 п.5.2.3.: В зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 всех степеней огнестойкости стены наружные с внешней стороны с фасадными системами должны иметь класс пожарной опасности К0, с применением НГ облицовки, отделки и теплоизоляции; п. 6.7.7 Степень огнестойкости пристроенных к зданию навесов, террас и галерей допускается принимать на одну величину ниже, чем степень огнестойкости здания. При этом класс конструктивной пожарной опасности навесов, террас и галерей должен быть не ниже класса конструктивной пожарной опасности здания.	01.09.2023	
3.	Система пожарной сигнализации в здании интерната (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) не обеспечивает автоматического дублирования подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6, ч.7 ст.83: Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.	01.09.2023	
4.	Согласно техническому паспорту на интернат помещения: второй этаж (№ 42, 44) и первый этаж (№ 40, 52) - не защищены системой пожарной сигнализации (далее – СПС).	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.54, ст.83, ст.91; СП 486.1311500.2020, п. 4.4: В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов,	01.09.2023	

		мойки; - венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов; - категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток; - тамбуров и тамбур-шлюзов; - чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2). Примечание - в лифтовых холлах и безопасных зонах предусматривается установка только СПС.		
5.	На объекте защиты в помещениях, согласно технического паспорта на здание интерната, на втором этаже (№№2, 10, 30, 37) и на первом этаже (№20, 39) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020) (далее — ППР в РФ) п.35 «в»: Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.	01.09.2023	
6.	Системы противопожарной защиты не проходят техническое обслуживание (на объекте защиты отсутствует договор на обслуживание средств автоматических систем передачи извещений о пожаре)	ППР в РФ п.54 абз.1: Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.; Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 (ред. от 20.12.2022) "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений", Приложение п. 6.	01.09.2023	
7.	Эвакуационный выход непосредственно наружу (из помещения пищеблока) за пределы габаритов здания интерната (пристроенная к нему часть) не обеспечивает безопасную эвакуацию	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6, ч.3 ст.88, ч.1 ст.89: Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет	01.09.2023	

	людей. Фактически дверь эвакуационного выхода при открывании перекрывает путь эвакуации (ступени) по крыльцу с 1-го этажа здания интерната.	эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.; Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (вместе с "СП 1.13130.2020 Свод правил..." (далее - СП 1.13130.2020) п.3.2.: Выход непосредственно наружу: выход за пределы габаритов здания (в том числе пристроенных к нему частей) в уровне этого выхода на прилегающую территорию, допускающую возможность свободного рассредоточения людей. Выходом непосредственно наружу также может считаться выход на огороженные площадки, расположенные выше уровня земли при условиях, оговоренных в настоящем своде правил		
8.	На первом этаже здания интерната (при эвакуации со второго этажа, в левом крыле здания) в ночное время руководитель объекта (дежурный персонал) закрывает на ключ замок двери эвакуационного выхода.	ППР в РФ п.26 абз.1: Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.09.2023	
9.	При эксплуатации эвакуационных путей со второго этажа по лестничной клетке допускается фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток в открытом положении.	ППР в РФ п.27 «г»: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.	01.09.2023	
10.	Выходы из помещений (согласно техническому паспорту на здание интерната) на первом этаже (№ 18 и № 39) и на втором этаже (№49 и №51) и со второго этажа на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6, ч.8 ст.88: Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.; СП 1.13130.2020 п.4.4.6: Выходы из помещений и этажей на лестничные клетки должны быть оборудованы дверями с приспособлением для	01.09.2023	

		самозакрывания и с уплотнением в притворах, за исключением дверей квартир.		
11.	На объекте защиты в помещении моечной (помещение №47 согласно техническому паспорту на здание интерната) на первом этаже предусмотрены проектной документацией двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	ППР в РФ п.16 «д»: На объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	01.09.2023	
12.	На объекте защиты допускается изменение объемно-планировочных решений согласно техническому паспорту на здание интерната (на 1-м этаже: двери между помещениями №40 и 41 заблокированы, наличие перегородки в помещении №40; между помещениями № 46 и №48, помещениями №39 и №41 появился дверной проём; на 2-м этаже: между помещением холла №1 и коридором №2 появилась перегородка из гипсокартона на всю ширину проёма)	ППР в РФ п.16 «е»: На объектах защиты запрещается проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровод.	01.09.2023	

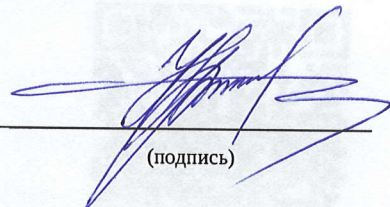
Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.



Директор МБОУ СОШ №3 Кемского муниципального района
Назарова Маргарита Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Белякова Маргарита Юрьевна,
инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Кемскому и Лоухскому
районам УНДиПР Главного управления МЧС России
по Республике Карелия

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)




(подпись)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кемскому и Лоухскому районам
г. Кемь, ул. Энергетиков, д. 27а, тел. 72701, факс 76999, тел. диспетчера 79-99-99,
E-mail: gpr_kem@10.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ № 2/1
Вручается МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3 КЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИНН 100-090027, юридический адрес 186615,
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ, КЕМСКИЙ РАЙОН, ГОРОД КЕМЬ, УЛИЦА
ОКТАБРЬСКАЯ, д. 27а

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кемскому и Лоухскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Ромашова Александра Ивановича от 28.01.2023 г. № 2, выставленный номер выездной проверки в слове «выставлен» (выставлена) исправлен на «выставлен» (выставлена).

в период с 10.01.2023 по 17.01.2023 г.

1. Беляковой Маргаритой Юрьевной, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кемскому и Лоухскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия.

2. Селезневой Викентией Александровной, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кемскому и Лоухскому районам управления надзорной

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 11658132350595754882249227326788119953424450985

Владелец Назарова Маргарита Геннадьевна

Действителен с 06.12.2024 по 06.12.2025